


# フレア型PDスリーブ

中国電力ネットワーク認定

間接活線工法において高圧引下線の縁接続作業に使用します。

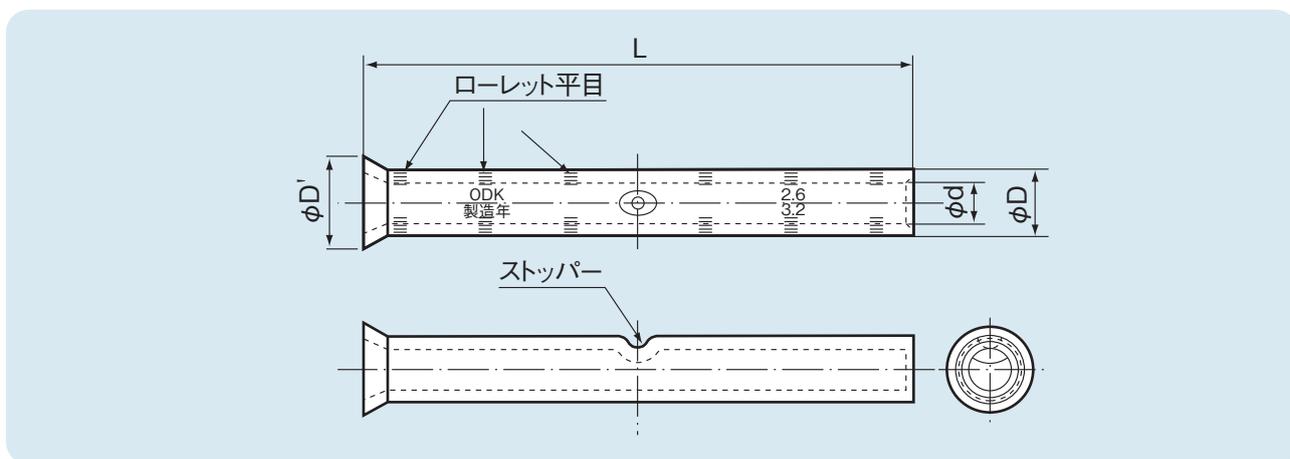


| 型番      | 適用電線                | 各部の寸法(mm) |     |     |     | 使用工具           | ダイス     | 圧縮回数 | 小箱入数 |
|---------|---------------------|-----------|-----|-----|-----|----------------|---------|------|------|
|         |                     | L         | D   | d   | D'  |                |         |      |      |
| 2.6-3.2 | 2.6mm<br>・<br>3.2mm | 45        | 5.5 | 3.4 | 7.7 | MY-108<br>EH-2 | 2.6-3.2 | 片側 2 | 100  |

材 質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

# 高圧引下線中間接続用銅管スリーブ

北陸電力送配電認定

高圧引下線と高圧カットアウトリード線及び高圧カットアウトリード線と柱上変圧器の1次側リード線の接続に使用します。

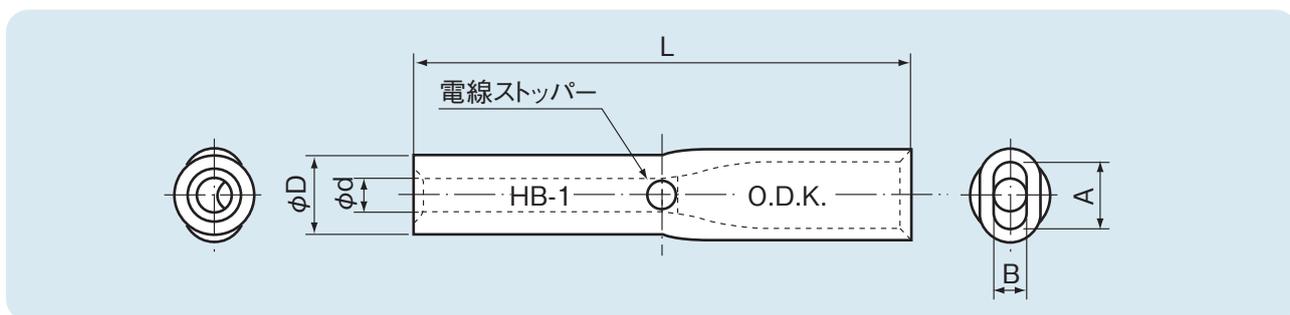

| 型番   | 適用電線                             | 各部の寸法(mm)                              |    |   |     |     | 圧縮工具 | ダイス             | 圧縮回数 | 小箱入数 |    |
|------|----------------------------------|--|----|---|-----|-----|------|-----------------|------|------|----|
|      |                                  | L                                      | D  | d | A   | B   |      |                 |      |      |    |
| HB-1 | 2.6mm<br>・<br>5.5mm <sup>2</sup> | 5.5mm <sup>2</sup> と5.5mm <sup>2</sup> | 50 | 8 | 3.4 | 6.6 | 3.3  | EH-2N<br>MY-108 | 4-14 | 片側 2 | 50 |
|      |                                  | 5.5mm <sup>2</sup> と2.6mm              |    |   |     |     |      |                 |      |      |    |
|      |                                  | 2.6mmと2.6mm                            |    |   |     |     |      |                 |      |      |    |

材 質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)  
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>